


ULOŽENIE VODOVODNÉHO POTRUBIA HDPE

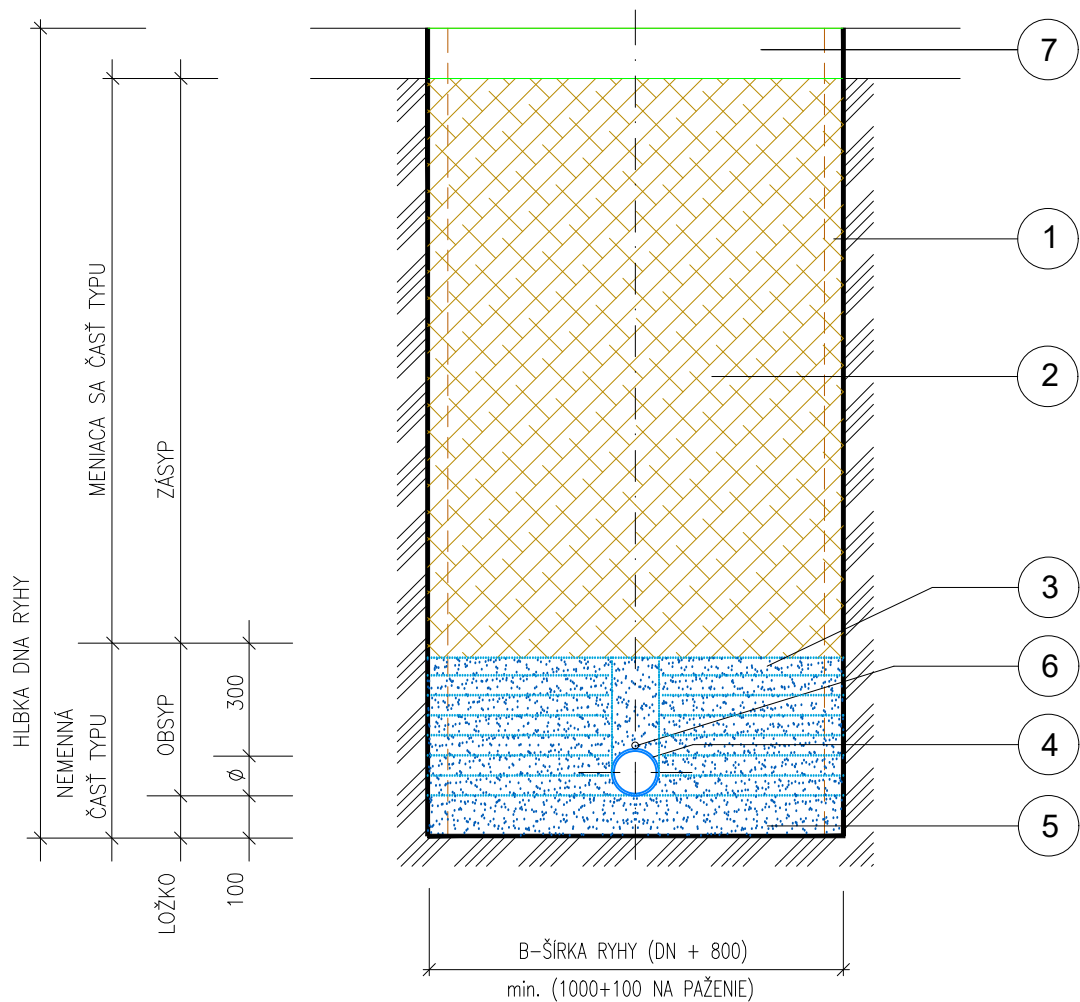

LEGENDA:

č.	POPIS
1	PAŽENIE
2	ZÁSYP RYHY /ŠTRKOPIESOK 0-45, PREHODENÁ ZEMINA/
3	OBSYP RURY - PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0-16 mm
4	VODOVODNÁ POTRUBIE - RÚRA HDPE
5	LŮŽKO RURY - PIESOK resp.ŠTRKOPIESOK 0-4 mm
6	IDENTIFIKAČNÝ VODIČ
7	POVRCHOVÁ ÚPRAVA DO POVODNÉHO STAVU

POZNÁMKA:

- ZHUTŇOVANIE OBSYPU NEREALIZOVAŤ NAD POTRUBÍM
- ZÁSYP ŠTRKOPIESKOM REALIZOVAŤ PRI ULOŽENÍ DO TELESA CESTY

UPOZORNENIE !!!
PRED ZAHÁJENÍM VÝKOPOVÝCH PRÁČ
VYTÝČIŤ PODZEMNÉ VEDENIA

Ing. Marián Pekarovič
P-PROJEKT PLUS
mpekarovicplus@gmail.com
080 01 PREŠOV, BENDÍKOVA 10, tel. 0905494527

DOKUMENTÁCIA PRE STAVEBNÉ POVOLENIE

Kopírovanie a použitie pre iné účely môže byť len so súhlasom autora.

SADA Č.: 1 2 3 4 5 6

STAVEBNÍK:	Obec Nižný Tvarožec	HL. INŽ. PROJEKTU:	Ing. Pekarovič Marián	SPRACOVATEL:	Ing. Marián Pekarovič P-PROJEKT PLUS
MIESTO STAVBY:	k.ú. Nižný Tvarožec	ZODP. PROJEKTANT:	Ing. Pekarovič Marián	ČÍSLO ZÁKAZKY:	166/2018
OKRES:	Bardejov	VYPRACOVAL:	Ing. Pekarovič Marián	DÁTUM:	07.2019
KLASIFIKÁCIA STAVBY:	2222			FORMÁT:	A4
STAVBA:	Nižný Tvarožec Zlepšenie prístupu k pitnej vode			PROJEKTOVÁ DOKUMENTÁCIA:	DSP
STAVEBNÝ OBJEKT:	SO 01 Vodný zdroj - vŕtaná studňa SO 02 Úpravňa vody SO 03 Odberné zariadenie el. energie - el. NN prípojka k ČS a ÚV SO 04 Rozvodné vodovodné potrubie			MIERKA:	1:25
PRÍLOHA:	PRIEČNÝ REZ - uloženie vodovodného potrubia			ČÍSLO PRÍLOHY:	4